
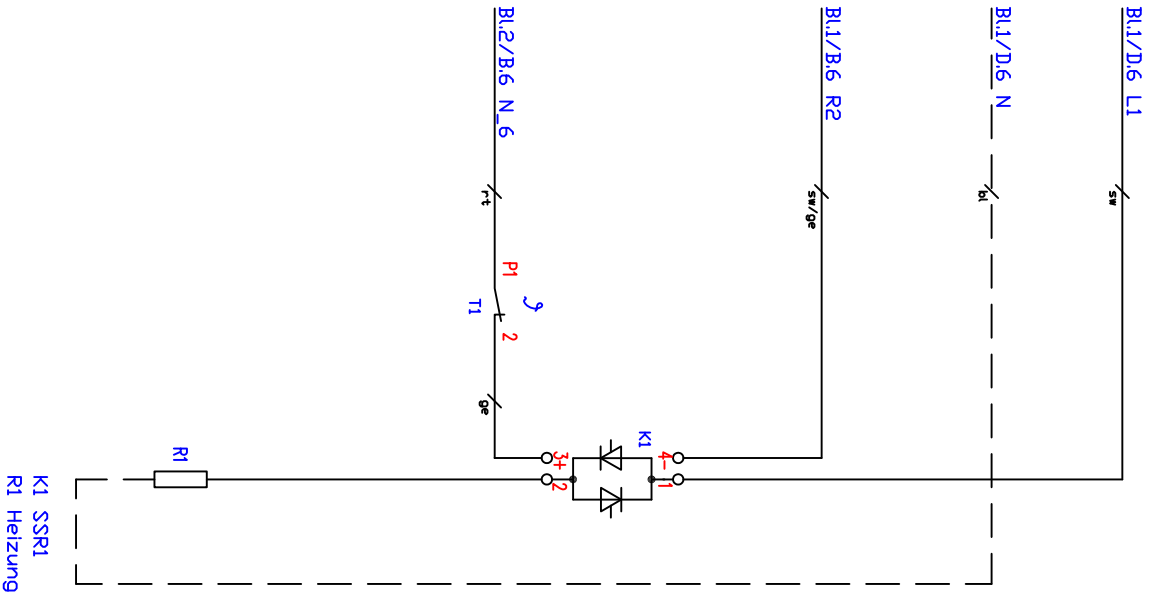



Festanschluss 16A
oder Schuko-stecker 16A
230V/1~/N/PE

Kabel 1 - 180 EWKF 3G2,5qmm	013.00006	Schaltplan Berner Salamander BSAL1 3,0kW	09.08.16	Hiknel	
H1 - Signalgeber Summer	200505	 Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG Sudetenstrasse 5 D-87471 Durach Tel:+49(0)831/697247-0, Fax:-15 bernere@induktion.de www.induktion.de	b	03.05.17	Hiknel
E1 - Sensor Tasten Elektronik	200527		c		
Pl,P2 - Potentiometer mit Vorschalter	LP1-100108		Version	1.2	
N1 - Netzteil 230V	200503		Bleibt	Datum	None
T1 - Stabregler Salamander	700103		1/2	27.08.15	Hiknel
K1 - Solid State Relais	800324	Schaltplan			
R1 - Heizkörper 230V/3000W	800839	SAL-12/4			

BL2/D1 L1	
BL2/D1 N	
BL2/C1 KI-	
BL2/C1 TI,P1	



K1 SSRI
R1 Heizung

Kabel 1 - 180 EWKF 3G2,5qmm	013.00006	 Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG Sudetenstraße 5 D-87471 Durach Tel:+49(0)831/697247-0, Fax:-15 bernerelektrotechnik.de www.Induktion.de	Schaltplan Berner Salamander BSAL1 3,0kW	Änderung		
H1 - Signalgeber Summer	200505			a	09.08.16	Hiknel
E1 - Sensor Tasten Elektronik	200527			b	03.05.17	Hiknel
Pl/P2 - Potentiometer mit Vorschalter	LP1-100108			c		
N1 - Netzteil 230V	200503			Version	1.2	
TI - Stabregler Salamander	700103	Bleibt	Datum	Name		
K1 - Solid State Relais	800324	2/2	27.08.15	Hiknel		
R1 - Heizkörper 230V/3000W	800839	Schaltplan SAL-12/4				